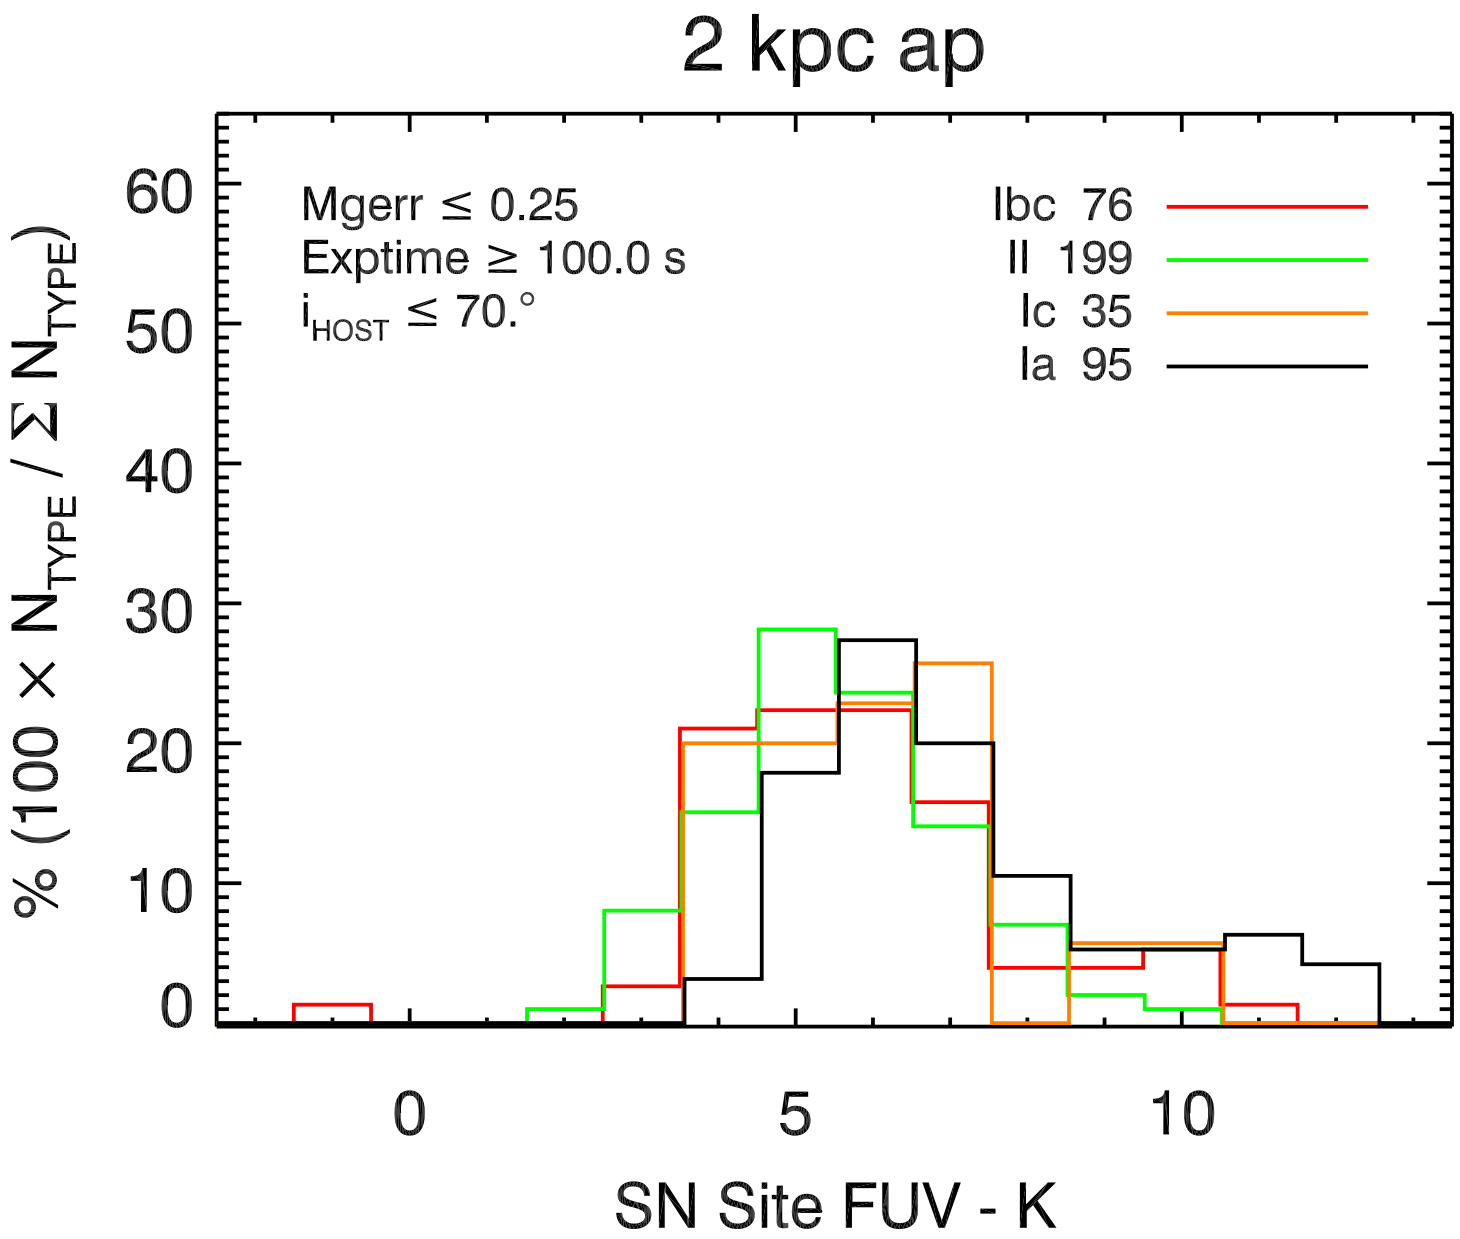
2 kpc ap
Mgerr ≤ 0.25
Exptime ≥ 100.0 s
i_HOST ≤ 70.°
Ibc 76
II 199
Ic 35
Ia 95
% (100 × N_TYPE / Σ N_TYPE)
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
SN Site FUV - K