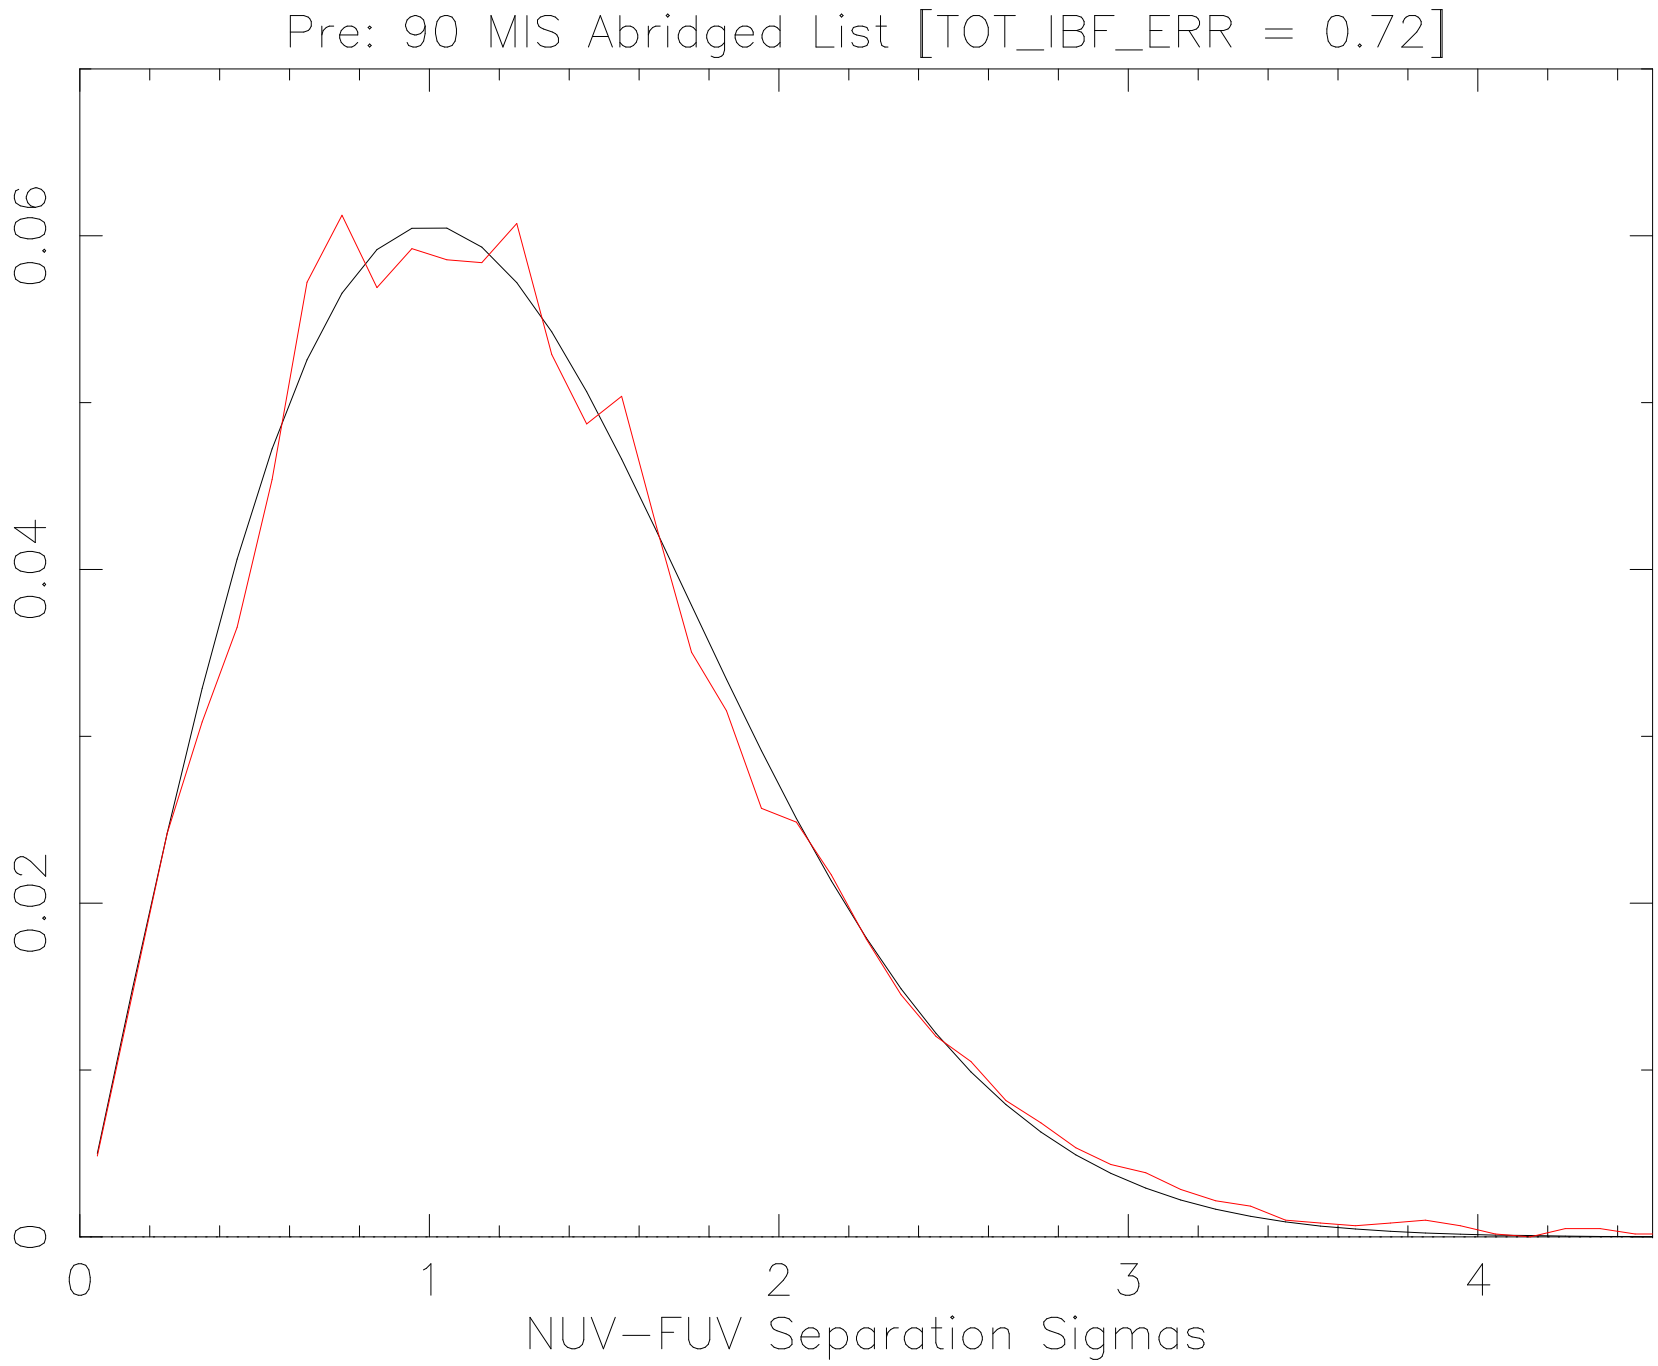
Pre: 90 MIS Abridged List [TOT_IBF_ERR = 0.72]
0.06
0.04
0.02
0
0
1
2
3
4
NUV−FUV Separation Sigmas